


Bağlantı planı GS 630


Ölçümler

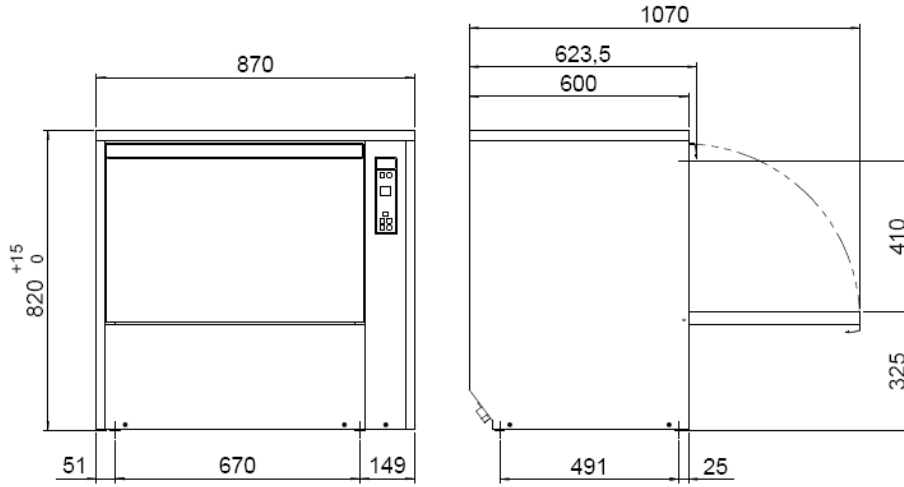

Ayakların tamamen vidalanmasıyla makine yüksekliği 4 mm kadar azalır. Makinenin bir tezgaha montajı için 3 sayfasındaki boşluk ölçülerine bakın.

Bağlantıların pozisyonu (arkadan görünüm)

Yandan görünüm

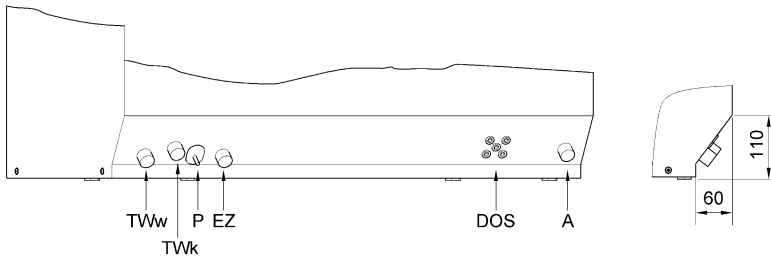




DOS	Hortumlar (deterjan / parlaticı / köpük gidericisi) ve kablolar için girişler
TWw	İçme suyu bağlantısı (G 3/4", dış dişli)
TWk	İçme suyu bağlantısı (G 3/4", dış dişli) (sadece soğuk yıkamalı makinelerde (isteğe bağlı))
EZ	Elektrik bağlantı kablosu
P	Yapı tarafı potansiyel denge (V) için bağlantı
A	Çıkış suyu bağlantısı, drenaj pompası takılı

Aksesuarlar

esnek giriş hortumu;
TWw / TWk noktasına bağlayın

esnek drenaj hortumu;
A noktasına bağlayın


Kir toplayıcısı;
Su kapama valfi ve besleme
hortumu arasına takın

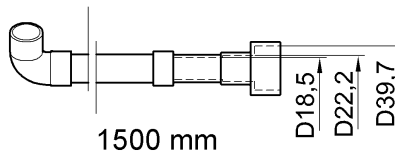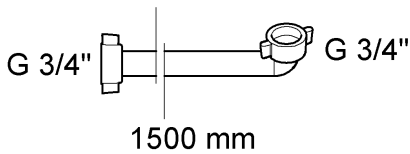

Yapı tarafı koşullar

Bkz. sayfa 2

Kurulum planı GS 630

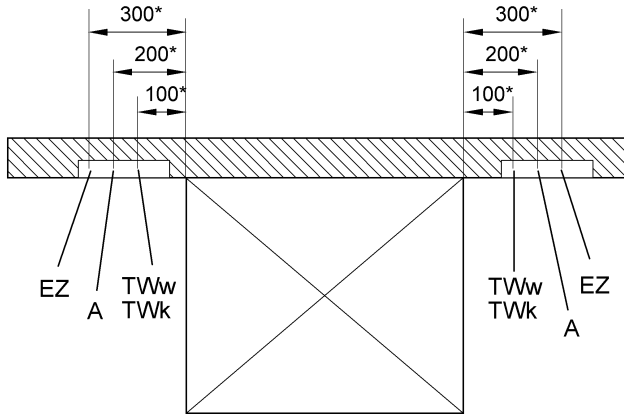

* Tam ölçüler, yapı taraflı koşullar dikkate alınarak belirlenmelidir.
Makinenin ölçüleri için 1 sayfasına bakın.

Önemli!

Makinenin solunda ve sağında bulunan yapı taraflı bağlantıları öngörün.

Tüm elektrik ve hidrolik bağlantı çalışmalarında yerel ve ülkeye özgü talimatları dikkate alın.

Sadece yapı taraflı elektrik ana şalteri kapalıysa makine gerilimsizdir.

Makineyi potansiyel dengelemeye dahil edin.

Elektrik bağlantı hattı (Tip H07 RN-F)

Bu cihazın şebeke bağlantısı hasara uğramışsa tehlikeleri önlemek için üretici veya müşteri hizmetleri ya da benzeri kalifiyeli personel tarafından değiştirilmelidir.

Giriş hortumu

Eski, mevcut hortumlar tekrar kullanılamaz.

Giriş hortumu kısaltılmamalı ve zarar verilmemelidir.

TWw / TWk

Su bağlantısı (G ¾", dış dişli)

Pozisyon:

Hazır zeminin yakl. 400 mm üzerinde

Su kalitesi

İçme suyu içme su yönetmeliğine uygun

Su giriş ısısı:

TWw: maks. 60 °C

Su sertliği:

≤ 3 °dH / 3,8 °e / 0,54 mmol/l

Akış basıncı:

TWw: 100-1000 kPa; (1,0-10,0 bar)

TWk: 250-1000 kPa; (2,5-10,0 bar) soğuk su yıkamalı makinelerde önceden çalıştırılmış su hazırlama sistemine göre ölçüldü

Akış miktarı:

TWw: en az 4 l / dak.

TWk: en az Soğuk su yıkamalı makinelerde 15 l/dak

Giriş hortumu:

Makinenin teslimat kapsamında

Koruma armatürü olmadan doğrudan bağlantıya müsaade edilir

A Çıkış suyu bağlantısı:

Pozisyon:

Hazır zeminin yakl. 600 mm üzerinde

Tip:

Sifonlu

Drenaj hortumu:

1500 mm uzunluğunda (standart)

EZ Elektrik bağlantısı

Pozisyon:

Hazır zeminin yakl. 300 mm üzerinde

Tip:

Şebeke fişi olmayan makineler için duvar bağlantı kutusu

Şebeke fişli makineler için şebeke kutusu

Elektrik ana şalterinin tam kutuplu olarak şebekeden ayrılması ve en az 3 mm kontak açıklık mesafesi

Hurda değeri - akım elektrik devre şalteri

Sigorta:

Makinenin toplam bağlantı değerine bağlı (bkz. sayfa 3)

Elektrik bağlantı hattı:

3.000 mm uzunluğunda; enine kesit: 5 x 2,5 mm² (16A; 3 N~)

3.000 mm uzunluğunda; enine kesit: 4 x 4,0 mm² (20A, 25A; 3~)

Toplam bağlantı değerleri GS 630


Gerilim		Sigorta	Tank ısıtması	Boylar ısıtıcısı	Pompa + kumanda	Toplam bağlantı değeri
380 – 415 V	3 N~	16 A	5,3 kW	5,3 kW	1,8 kW	7,1 kW
230 V	3 ~	20 A	4,9 kW	4,9 kW	1,7 kW	6,6 kW

Boşluk ölçüsü GS 630

Makine bir tezgaha takılacaksa aşağıdaki boşluk ölçülerine dikkat edilmelidir.

Makineyi tezgah içine sabitlemesi gerekli değildir.

Su buharı nedeniyle hasarı önlemek için makinenin etrafında endüstriyel alan için uygun olan mobilyalar kullanın.

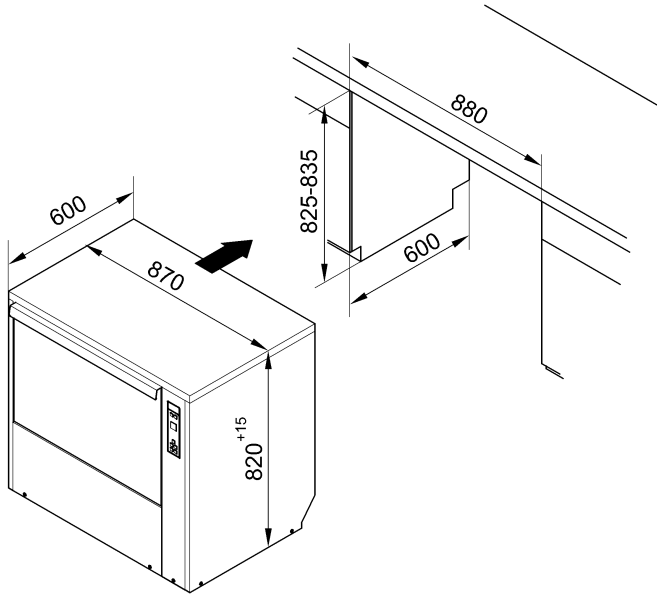

Ebatlar mm cinsinden

Diğer makine ebatları için bkz. sayfa 1